

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “КРОС”

**ПРИБОР ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ФАЗ
"УЗОФ-3М"**

**ПАСПОРТ
УЗОФ-3М-00.00.00 ПС
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УЗОФ-3М-00.00.00 РЭ**

Таможенный союз
Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.AB24.B.00322
действительно до 22.10.18года

ИВАНТЕЕВКА

ПАСПОРТ УЗОФ-3М-00.00.00 ПС

1. Назначение и область применения.

Прибор защиты крана от обрыва фаз предназначен для обеспечения требований безопасности в соответствии со ст. 2.12.15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ10-382-00 (защиты электрических кранов от падения груза или стрелы в случае обрыва любой из трех фаз питающей электрической сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя).

Прибор предназначен для установки на грузоподъемные механизмы с электроприводом переменного тока и общепромышленных механизмов с током нагрузки до 900А.

В приборе имеется функция блокировки исполнительного реле при включении двигателя в режим динамического торможения. При отсутствии на кране режима динамического торможения указанная функция прибора не используется, и прибор работает в обычном режиме.

2. Основные технические данные.

Тип изделия:	прибор защиты от обрыва фаз
Заводской номер:	_____
Год выпуска:	_____
Условное обозначение:	УЗОФ-3М_____
Род электрического тока:	переменный
Номинальное напряжение питания:	380В
Потребляемая мощность прибора:	не более 5 Вт
Колебания напряжения питания	
• при симметричных колебаниях напряжения:	от -20% до +10%
• при однофазном снижении напряжения в любой из питающих фаз:	до -30%
Величина тока нагрузки на выходные контакты реле	
• при напряжении переменного тока до 380В:	до 3 А
• при напряжении постоянного тока до 48В:	до 5 А
Контролируемый ток электропривода грузоподъемного механизма:	5,5...900 А
Время задержки срабатывания реле:	0,5 ... 1,0 с
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150:	УХЛ2
Температура окружающей среды:	от -60 ⁰ С до +40 ⁰ С
Относительная влажность:	до 100% при 25 ⁰ С
Окружающая среда:	не взрывоопасная
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0:	класс 1
Степень защиты по ГОСТ 14254-80:	1Р30
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.:	215х70х95
Масса устройства:	1,2 кг (не более)

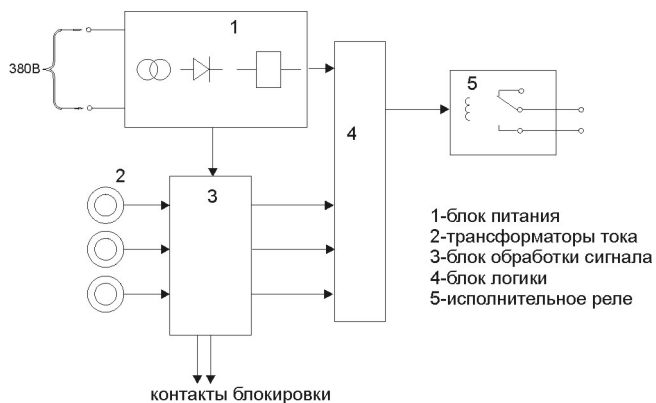


Рис. 2 Структурная схема

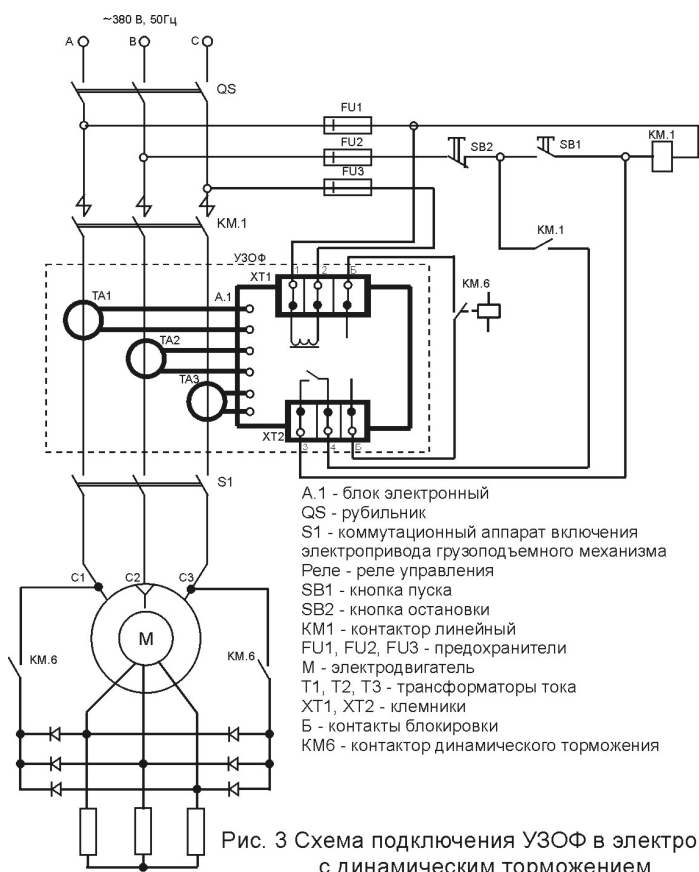


Рис. 3 Схема подключения УЗОФ в электроприводе с динамическим торможением.

3. Комплектность.

3.1. Составные части прибора.

Прибор состоит из электронного блока и трансформаторов тока.

3.2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Электронный блок с датчиками (трансформаторами) тока	УЗОФ-3М-00.00.00	1
2	Паспорт Руководство по эксплуатации	УЗОФ-3М-00.00.00 ПС УЗОФ-3М-00.00.00 РЭ	1
3	Тара	-	1*

* Возможна упаковка нескольких приборов в одну тару.

4. Маркировка и пломбирование.

На передней стенке электронного блока прибора прикреплен шильдик, где обозначена маркировка, указан заводской номер, дата выпуска, название предприятия-изготовителя, его адрес и телефон.

На боковых стенках прикреплены шильдики с указанием схемы подключения прибора.

В качестве средств, исключающих несанкционированный доступ внутрь прибора (пломбирование), применяется спец. окраска отгибных лапок на основании прибора и самоклеющаяся пломба.

5. Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя.

5.1. Срок службы – 10 лет (не менее).

5.2. Среднее время наработки на отказ – 1000 ч (не менее).

5.3. Гарантии изготовителя:

5.3.1. Предприятие-изготовитель* гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.3.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

5.3.3. Гарантийный срок хранения прибора - 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

5.3.4. Если прибор не был введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, началом эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

* - По вопросам гарантийного ремонта обращаться по адресу: Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московской обл., Санаторный проезд, 1, ЗАО ИТЦ "КРОС", тел. (49653) 6-07-35 тел./факс (495) 645-34-40, 645-34-41

6. Свидетельство о приемке.

Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М», заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации в соответствии с требованиями ТУ 3458-006-56881165-2004.

Начальник ОТК _____

год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

Рук. предприятия _____

год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

М.п. _____

7. Свидетельство об отгрузке.

Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М», заводской № _____

отгружен _____

год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

М.п. _____

8. Свидетельство об установке на кран.

Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М», заводской № _____ установлен на кран _____ заводской № _____

Дата _____


Наименование организации, проводившей установку: _____

Подпись лица, проводившего установку прибора _____

М.п. _____

9. Движение прибора в эксплуатации.

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

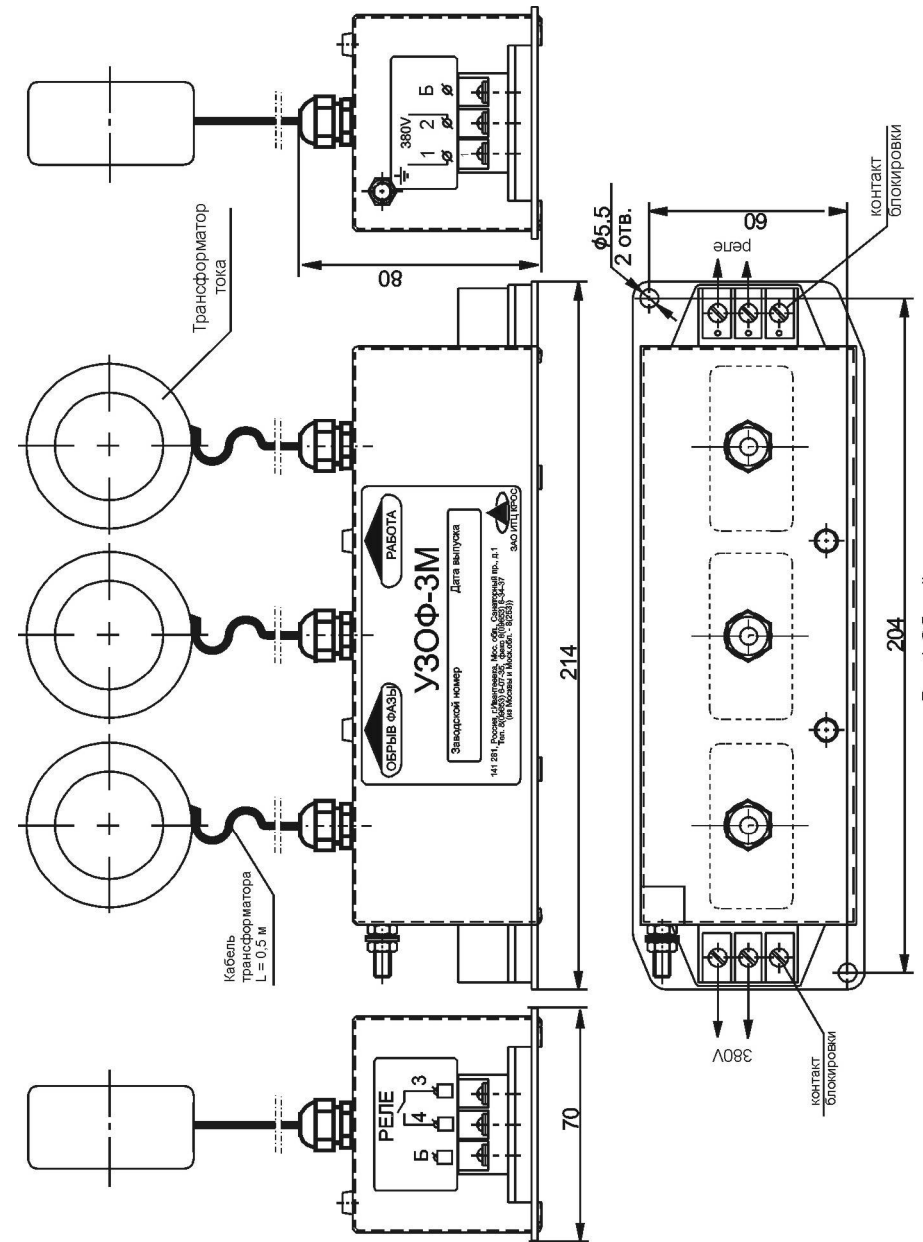

- отсутствие в помещении хранения паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

6.2. Сведения о хранении прибора вносятся в таблицу 5.1

Таблица 6.1

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за хранение
Установка на хранение	Снятие с хранения		

7. Транспортирование.

7.1. Транспортирование прибора, упакованного в тару, может производиться всеми видами транспорта, на любое расстояние, в любое время года; при этом должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения тары в транспортном средстве.

7.2. Условия транспортирования прибора в зависимости от климатических факторов - группы 1...5 по ГОСТ 15150 (изменение температуры от - 60 град С до + 50 град С, относительная влажность до 100% при 25 град С).

7.3. Условия транспортирования прибора в зависимости от механических факторов - группа С по ГОСТ 23216-78.

8. Утилизация.

При утилизации должны быть отделены цветные металлы: трансформаторы, провода, разъемы.

Остальные элементы прибора являются ломом черных металлов.

9. Перечень предприятий, осуществляющих ремонт прибора.

1. ЗАО ИТЦ «КРОС», Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московской обл., Санаторный проезд, 1., тел/факс (495) 517-91-85, 517-91-86., 517-91-87, (49653) 6-07-35.

2. Региональный центр «Диагностика инженерных сооружений», г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 10, к. 23, тел./факс (4232) 22-29-79.

10. Свидетельство о техническом обслуживании

Дата	Отключение фазы питания прибора	Отключение фазы питания крана	Подпись	Дата очередного ТО

11. Краткие записи о произведенном ремонте.

11.1 Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М», зав. № _____
изготовленный ЗАО ИТЦ "КРОС" _____

дата

Наработка с начала эксплуатации _____
Наработка после последнего ремонта _____
Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

Гарантийный срок после ремонта установлен в течении _____ мес., в том числе срок хранения _____ мес.

Исполнитель ремонта гарантирует работоспособность устройства при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК _____
год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

Рук. предприятия _____
год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

м.п.

11.2 Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М», зав. № _____
изготовленный ЗАО ИТЦ "КРОС" _____

дата

Наработка с начала эксплуатации _____
Наработка после последнего ремонта _____
Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

Гарантийный срок после ремонта установлен в течении _____ мес., в том числе срок хранения _____ мес.

Исполнитель ремонта гарантирует работоспособность устройства при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК _____
год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

Рук. предприятия _____
год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

м.п.

Таблица 5.3

Содержание работ	Технические требования, порядок выполнения работ	Методы контроля, приборы и материалы
Контроль отсутствия повреждений прибора	Убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса, разъемов, кабелей. Контролировать целостность пломб.	Визуально
Проверка функционирования прибора при включении питания	Технические требования ЕО	Визуально
Проверка функционирования прибора при обрыве фазы	1.Отключить одну из фаз питания прибора убедиться в запрещении подъема груза. Сигнализация отсутствует. 2.Отключить одну из фаз питания двигателя, оставив включенным питание прибора. Убедиться в запрете подъема и включении запрещающей световой сигнализации.	Визуально

5.4.3. Консервационное техническое обслуживание и техническое обслуживание при транспортировании.

Консервационное техническое обслуживание производится наладчиком приборов безопасности второго уровня. Перечень работ при КО приведен в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Содержание работ	Технические требования	Методы контроля, приборы и материалы
Очистка прибора	Очистить прибор от загрязнений	Ветошь
Консервация	Блоки прибора и катушки завернуть в промасленную бумагу	Промасленная бумага 1м ²
Консервация электроразъемов и клеммных колодок	Контакты электроразъемов и клеммных колодок смазать техническим вазелином	Технический вазелин 20гр.

5.5. По результатам технического обслуживания (кроме ежесменного) составляется акт, в котором отражаются результаты проведенной работы.

6. Правила хранения.

6.1. Комплект поставки прибора в транспортной таре изготовителя допускает хранение в течение 6 месяцев при следующих условиях:

- в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150-69 по 1-3 группам;

При техническом обслуживании должны соблюдаться меры безопасности, предусмотренные руководством по техническому обслуживанию подъемного устройства.

5.2. Виды и периодичность технического обслуживания.

Техническое обслуживание прибора в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное техническое обслуживание (ЕО) - проводится каждую смену перед началом работы;
- периодическое техническое обслуживание (ТО) - проводится в зависимости от режима работы крана (см. табл. 5.1)

Таблица 5.1

Группа режима работы	A1, A2 (1K)	A3 (2K)	A3, A4 (3K, 4K)	A5 (5K)	A6, A7 (6K, 7K)
Периодичность ТО, мес.	18	12	9	6	3

5.3. Подготовка к техническому обслуживанию.

Для проведения технического обслуживания своевременно подготовьте требуемые материалы. Перед проведением технического обслуживания выключить электропитание крана. Подключение приборов допускается только при выключенном электропитании.

5.4. Порядок технического обслуживания.

5.4.1. Ежесменное техническое обслуживание.

Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом крана. Перечень работ при ЕО приведен в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Содержание работ	Технические требования	Методы контроля, приборы и материалы
Проверка функционирования прибора при включении питания	Включить питание. Убедиться в исправности сигнального устройства и выдачи команды разрешения работы	Визуально

5.4.2. Периодическое техническое обслуживание.

Периодическое техническое обслуживание производится наладчиком приборов безопасности второго уровня. Перечень работ при ТО приведен в табл.5.3.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗОФ-3М-00.00.00 РЭ*

1. Назначение и область применения.

При правильном подключении прибор обеспечивает автоматическую блокировку электроприводов грузоподъемных механизмов кранов в случае обрыва любой из трех фаз питающей электрической сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя с целью исключения аварий и защиты электродвигателей грузоподъемных механизмов от повреждения.

Прибор имеет функцию блокировки исполнительного реле при включении двигателя в режим динамического торможения. При отсутствии на кране режима динамического торможения указанная функция прибора не используется, и прибор работает в обычном режиме.

Область применения прибора УЗОФ-3М: мостовые, козловые, башенные, порталные краны, автокраны с электроприводом и другие грузоподъемные и общепромышленные механизмы с электроприводом переменного тока и максимальным током нагрузки от 5,5А до 900А.

2. Устройство и работа.

Внешний вид прибора показан на рис. 1.

Структурная схема прибора показана на рис. 2.

Прибор состоит из блока питания 1, подключенного к сети напряжением 380В, трех трансформаторов тока 2, контролирующих наличие тока в всех трех фазах, блока обработки сигнала 3, блока логики 4 и исполнительного реле 5.

Принцип действия прибора основан на контроле наличия тока в каждой из фаз и контроле напряжения в питающей электрической сети. При протекании тока по проводам, пропущенным в окна трансформаторов тока, в обмотке трансформаторов наводится напряжение, которое подается в блок обработки сигналов прибора.

Блок обработки сигналов формирует управляющие сигналы о наличии тока в каждой фазе с учетом задержки срабатывания, выбранной из соображений безопасности, чем обеспечивается защита от ложных срабатываний при кратковременном пропадании тока в фазах, например, в переходных режимах переключения.

Принципиальная электрическая схема прибора выполняется по следующему алгоритму: выходное реле электронного блока включается при наличии тока во всех трех фазах (лог.1,1,1) и при отсутствии тока (лог. 0,0,0.). Например, при выключенном двигателе. Для обеспечения работы привода в режиме динамического торможения предусмотрена блокировка выходного реле прибора при включении указанного режима.

** В связи с совершенствованием прибора в процессе серийного производства, в его конструкцию могут быть внесены отдельные изменения, не влияющие на качество прибора.*

Отключение выходного реле электронного блока происходит при отсутствии тока в одной или двух фазах, т.е. при логических сигналах 1,1,0 или 1,0,0, а также при обрыве фазы питания УЗОФ.

Выключение реле при обрыве фазы питания обеспечивает защиту при отсутствии напряжения в питающей электрической сети при условии подключения цепи управления тормозом грузоподъемного механизма к фазе, не связанной с цепью питания прибора УЗОФ-3М.

Световая индикация при включении электронного блока обозначает следующее:

Загорание красного светодиода "0" - отсутствие тока в одной или двух фазах грузоподъемного механизма;

Загорание зеленого светодиода "1" - включение силовой цепи и наличие тока в трех фазах грузоподъемного механизма.

Одновременное загорание красного и зеленого светодиодов означает работу УЗОФ в режиме динамического торможения.

Время отключения реле электронного блока с момента обрыва фазы 0,5...1,0с.

Прибор не теряет работоспособности при симметричных колебаниях питающего напряжения от +10% до -20% от номинального значения и однофазном снижении напряжения до 30%.

Прибор не реагирует на перекося фаз.

Включение прибора УЗОФ-3М для каждого типа крана выполняется по типовой схеме: выходное реле электронного блока может коммутировать или цепь катушки линейного контактора или цепь катушки контактора электропривода грузоподъемной лебедки. Контакты блокировки реле в режиме динамического торможения подключаются в цепь контактора динамического торможения.

3. Монтаж.

Электронный блок прибора устанавливается в электрическом шкафу крана. Прибор подключается к внешним цепям крана согласно типовой схеме подключения, приведенной в паспорте (Рис. 3). При подключении прибора к реальным электроприводам, имеющим отличия от типовой схемы должна быть сохранена идеология подключения, заложенная в типовой схеме. При этом для обеспечения контроля напряжения на входе питающей электрической сети для питания прибора обязательно должна быть использована фаза, не связанная с цепью управления краном.

Трансформаторы тока включаются в силовую цепь крана, как правило - на отходящих линиях кабелей после максимальных реле. Прибор может быть использован для защиты, как отдельного электропривода грузоподъемного механизма, так и группы электроприводов, в том числе для защиты всей группы электродвигателей крана, но только при условии раздельного включения электродвигателей. В зависимости от использования прибора через окна трансформаторов тока пропускают либо провода кабеля отдельного

электродвигателя, либо провода отходящих кабелей всей группы электродвигателей крана. В случае, если величина тока в приводе менее 5,5А через трансформатор тока пропускается несколько витков провода. Количество витков выбирается таким образом, чтобы результирующий ток был во всех случаях более 5,5А.

Цепь питания электронного блока подключается к зажимам 1, 2 (380В).

Контакты выходного реле прибора (зажимы 3 и 4) подключаются в разрыв цепи управления контактора привода.

Контакты блокировки реле (зажимы Б, Б) подключаются в цепь контактора динамического торможения.

4. Проверка.

Проверка работы прибора производится после его монтажа на кране.

При подаче напряжения должен загореться зеленый светодиод и замкнуться контакты реле. Проверяется тестером.

После подключения реле к внешним управляющим цепям крана производится проверка работы крана в режиме выполнения рабочих операций.

Зеленый светодиод «Работа» должен гореть как при работе, так и при остановке механизмов.

При принудительном обрыве фазы и попытке включения механизма контакты реле размыкаются и кратковременно загорается красный светодиод.

При обрыве цепи питания прибор запрещает работу. Светодиоды не горят.

При включении динамического торможения привода должны гореть одновременно зеленый и красный светодиоды и прибор должен разрешать работу привода в указанном режиме.

5. Техническое обслуживание.

5.1. Общие указания.

Техническое обслуживание прибора обеспечивает работоспособность в течение всего срока службы.

Владелец кранов должен установить такой порядок, чтобы наладчики приборов безопасности вели наблюдение за порученным им оборудованием и поддерживали его в исправном состоянии (ст.9.4.27 ПБ 10-382-00).

Проведение технического обслуживания является обязательным условием для выполнения изготовителем гарантийных обязательств.

Периодичность обслуживания, устанавливаемая настоящим руководством в зависимости от условий эксплуатации подъемного устройства, должна соблюдаться на протяжении всего срока службы.

Сведения о техническом обслуживании заносятся в паспорт прибора.